


Maintenance des portes coupe-feu coulissantes

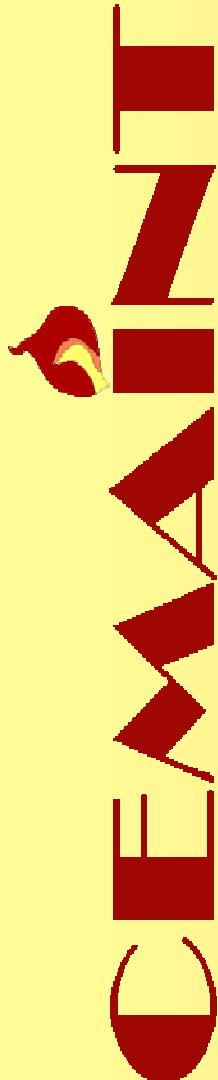

- **Contrôle visuel** de l'aspect général de la porte
- **Contrôle du bon fonctionnement et de la fixation de ses composants** (déclencheur, ligne fusible, rail, Monture à galet, butée arrière, butée de réception, contact, joint intumescant, ...)
- **Contrôle de l'asservissement** (DAD et ses batteries, détecteur optique de fumée, déclencheur manuel, CMSI, tension arrivée au déclencheur, par simulation de rupture de courant, ...)
- **Nettoyage** (du rail, de la porte)
- **Graissage** des éléments le nécessitant (ralentisseur, monture à galet,...)
- **Contrôle du fonctionnel** (du déclencheur, de la bonne fermeture et réouverture de la porte,...)
- **Contrôle du bon respect des exigences de la norme** (Vitesse ouverture/fermeture, force pour la fermeture et la réouverture,...)

Norme en vigueur : NFS 61-937